



ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

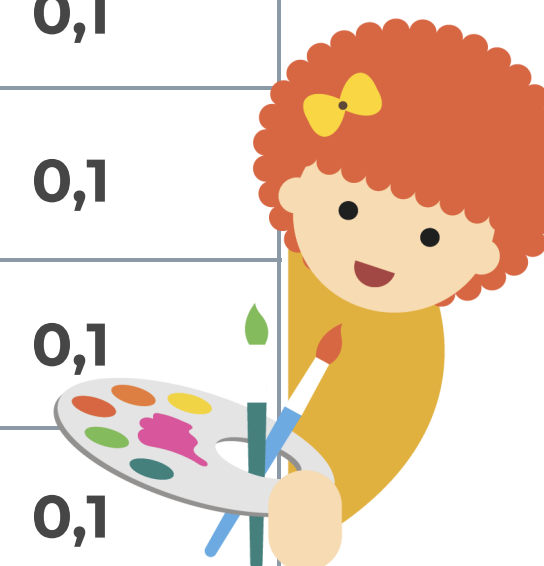

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°С)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет	22-24	40-60	0,1
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет	21-24	40-60	0,1
Спальные	19-21	40-60	0,1
Туалетные для детей до 3-х лет	22-24	-	0,1
Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет	19-21	-	0,1
Физкультурный зал	19-21	40-60	0,1
Музыкальный зал	19-21	40-60	0,1
Душевая (ванная комната)	24-26	-	0,1
Раздевальная в групповой ячейке	21-24	40-60	0,1
Кабинет для индивидуальных занятий с детьми	21-24	40-60	0,1
Прогулочные веранды (не менее)	12	-	-
Отапливаемые переходы (не менее)	15	-	0,1
Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда	21-24	40-60	0,1

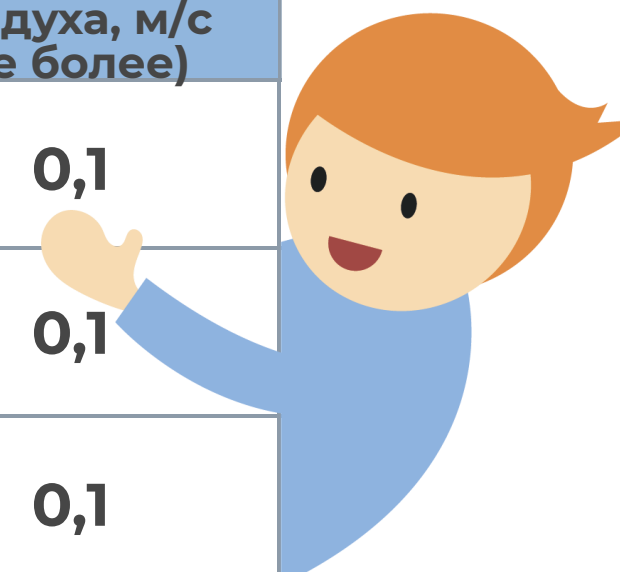

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА



Организации для детей старше 7 лет и молодежи (школы)

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°С)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
Жилые комнаты	22-24	40-60	0,15
Спальные помещения	18-24	40-60	0,15
Помещения для отдыха и игр	20-24	40-60	0,15
Учебные помещения, кабинеты, аудитории	18-24	40-60	0,1
Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	18-24	55-62	0,1
Мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства, ПОО, в организациях дополнительного образования	18-20	40-60	0,1
Музыкальный зал	19-21	40-60	0,1
Помещение для самоподготовки	18-24	-	0,1
Рекреации	18-24	40-60	0,15
Актовый (концертный) зал, столовая, зал для занятий лечебной физической культурой	18-24	40-60	0,1
Спортивный зал	18-20	40-60	0,1
Туалетная, комната гигиены девочек	18-26	-	0,1
Душевая (ванная комната)	24-26	-	0,1

